



## Betjeningsvejledning OMNIPOWER CT elmåler

### Basic 1 – Displaykonfiguration 601

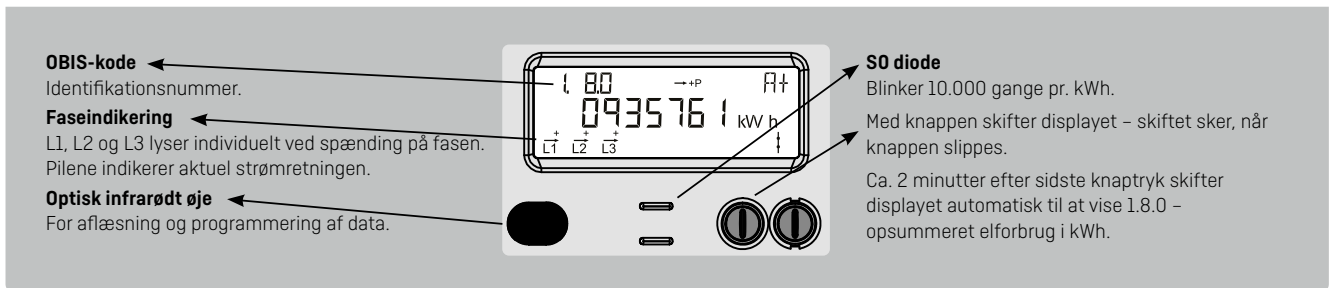


#### Normalvisning



#### Akkumuleret aktiv positiv energi


Samlet elforbrug fra elnettet.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

F 2

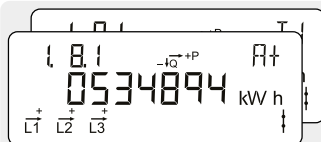


#### Akkumuleret aktiv positiv energi tarif 1

Samlet elforbrug fra elnettet for tarif 1.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

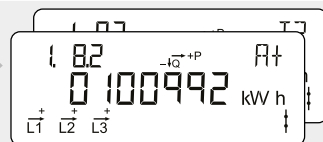


#### Akkumuleret aktiv positiv energi tarif 2

Samlet elforbrug fra elnettet for tarif 2.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

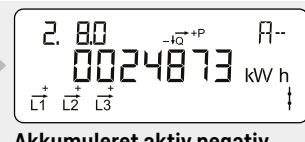


#### Akkumuleret aktiv negativ energi

Samlet elproduktion til elnettet.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

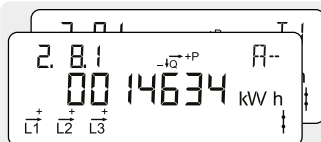


#### Akkumuleret aktiv negativ energi tarif 1

Samlet elproduktion til elnettet for tarif 1.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

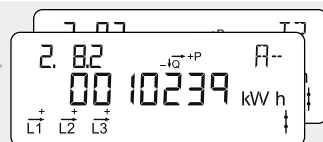

#### Akkumuleret aktiv negativ energi tarif 2

Samlet elproduktion til elnettet for tarif 2.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

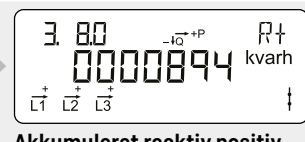

#### Akkumuleret reaktiv positiv energi

Samlet reaktiv elforbrug fra elnettet.  
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

F 2

F 1

4.80 -10<sup>-</sup>+P R--  
0035768 kvarh  
L1 L2 L3

**Akkumuleret reaktiv negativ energi**

Samlet reaktiv elproduktion til elnettet.

Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

0.42 -10<sup>-</sup>+P  
60  
L1 L2 L3

**Transformers omsætningsforhold**

Omsætningsforhold for strømtransformere.

1.80 -10<sup>-</sup>+P R+S  
0935761 kWh  
L1 L2 L3

**Akkumuleret sekundær aktiv positiv energi**

Samlet sekundær elforbrug fra elnettet.

Måles i kilo-watt-timer [kWh].

2.80 -10<sup>-</sup>+P R-S  
0024873 kWh  
L1 L2 L3

**Akkumuleret sekundær aktiv negativ energi**

Samlet sekundær elproduktion til elnettet.

Måles i kilo-watt-timer [kWh].

3.80 -10<sup>-</sup>+P R+S  
0000894 kvarh  
L1 L2 L3

**Akkumuleret sekundær reaktiv positiv energi**

Samlet sekundær reaktiv elforbrug fra elnettet.

Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

4.80 -10<sup>-</sup>+P R-S  
0035768 kvarh  
L1 L2 L3

**Akkumuleret sekundær reaktiv negativ energi**

Samlet sekundær reaktiv elproduktion til elnettet.

Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

1.00 -10<sup>-</sup>+P DATE  
20130515  
L1 L2 L3

**Dato og tid**

Displayet skifter mellem datoen og tiden i måleren.

-10<sup>-</sup>+P CALL  
L1 L2 L3

**Forbeholdt netselskabet**

8888888 -P -10<sup>-</sup>+P M1M3 M2M4  
8888888:8888888 Mkvartiz MKVAh  
L1 L2 L3 T8 PP

**Display test**

Samtlige segmenter i displayet tænder og slukker under denne test.

1.80 -10<sup>-</sup>+P R+S  
0935761 kWh  
L1 L2 L3

**Akkumuleret aktiv positiv energi**

Samlet elforbrug fra elnettet.  
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

F 1