



Betjeningsvejledning OMNIPOWER elmåler

Basic 2 – Displaykonfiguration 413

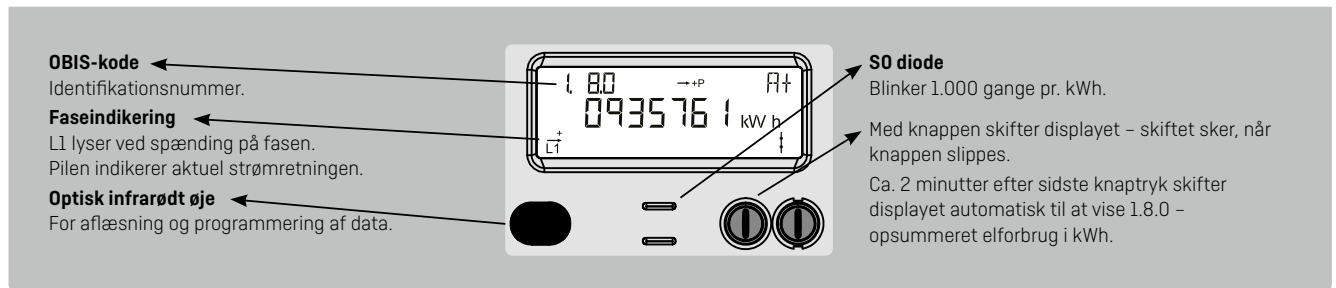


Normalvisning



Akkumuleret aktiv positiv energi


Samlet elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

F 2

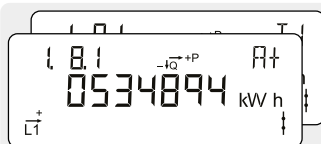


Akkumuleret aktiv positiv energi tarif 1

Samlet elforbrug fra elnettet for tarif 1.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

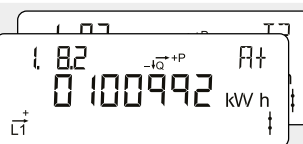


Akkumuleret aktiv positiv energi tarif 2

Samlet elforbrug fra elnettet for tarif 2.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

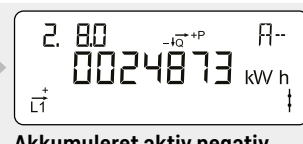


Akkumuleret aktiv negativ energi

Samlet elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

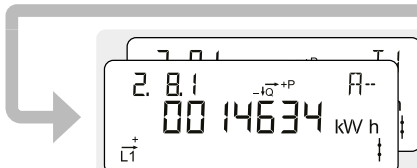


Akkumuleret aktiv negativ energi tarif 1

Samlet elproduktion til elnettet for tarif 1.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

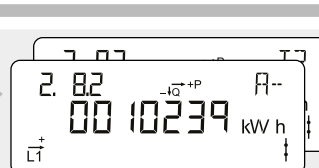

Akkumuleret aktiv negativ energi tarif 2

Samlet elproduktion til elnettet for tarif 2.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

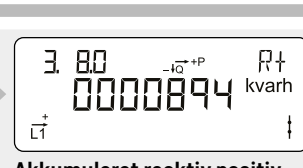

Akkumuleret reaktiv positiv energi

Samlet reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

F 2

1

4. 80 $-i\alpha^{+P}$ R-- kvarh
0035768

Akkumuleret reaktiv negativ energi

Samlet reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

5. 80 $-i\alpha^{+P}$ R1 kvarh
4273

Akkumuleret reaktiv energi R1

Samlet induktiv reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

6. 80 $-i\alpha^{+P}$ R2 kvarh
5

Akkumuleret reaktiv energi R2

Samlet kapacitiv reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

7. 80 $-i\alpha^{+P}$ R3 kvarh
74

Akkumuleret reaktiv energi R3

Samlet induktiv reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

8. 80 $-i\alpha^{+P}$ R4 kvarh
19

Akkumuleret reaktiv energi R4

Samlet kapacitiv reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].

1.00 $-i\alpha^{+P}$ DATE
2013.05.15

Dato og tid

Displayet skifter mellem datoen og tiden i måleren.

$-i\alpha^{+P}$ BCON

Manuel kontrol af bryder

$-i\alpha^{+P}$ CALL

Forbeholdt netselskabet

8888888 $-P$ $-i\alpha^{+P}$ M1M3 M2M4
8888888888 M1kvarh2 M2kWh
TB PP

Display test

Samtlige segmenter i displayet tænder og slukker under denne test.

1. 80 $-i\alpha^{+P}$ A+ kWh
0935761

Akkumuleret aktiv positiv energi

Samlet elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

1